

ИНФОРМАЦИЯ**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)**

по чл. 6 и Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.) – Наредбата за ОВОС

Настоящата информация е изготвена в изпълнение на указанията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе), дадени по уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-3428/08.06.2026 г., съгласно които ИП попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „д“ от Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. Данните за преценяването на вероятната степен на отрицателно въздействие по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) са изложени в приложението към информацията.

Инвестиционно предложение	„Ситуиране на модулна станция за дизелово гориво, модел MSSG-30-D, с резервоар от 30 000 литра“
Местоположение	Поземлен имот с идентификатор 78361.44.105, местност „Папаз Панара“, с. Ценово, община Ценово, област Русе
Възложител	„ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД, ЕИК 101111481
Компетентен орган	Директорът на РИОСВ-Русе
Процедура	Преценяване на необходимостта от ОВОС по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, с преценка по чл. 31 от ЗБР

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище**

Търговско наименование: „ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД

ЕИК: 101111481

Седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол, п.к. 2745, „Ремонтно-складова база“

Представяващ: Маргарита Г Котева

2. Пълен пощенски адрес

Република България, област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол, п.к. 2745, „Ремонтно-складова база“

3. Телефон, факс и e-mail

Телефон: 0886 650 066; **факс:** няма; **e-mail:** rp_rusev@abv.bg

4. Лице за контакти

Адв. Ростислав Русев – пълномощник на възложителя съгласно пълномощно с рег. № 1511/08.03.2024 г. на нотариус Маргарита Голомехова-Костадинова с район на действие Районен съд – Благоевград; тел. 0886 650 066; ел. поща: rp_rusev@abv.bg.

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на ИП: „Ситуиране на модулна станция за дизелово гориво, модел MSSG-30-D, с резервоар от 30 000 литра“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78361.44.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Характер на ИП: ново инвестиционно предложение с обслужващ характер спрямо строителството, осъществявано от възложителя. ИП не представлява разширение или изменение на съществуваща дейност по Приложение № 1 или Приложение № 2 към ЗООС.

Цел на ИП: осигуряване на ведомствено зареждане с дизелово гориво на строителната механизация и моторните превозни средства на възложителя, ангажирани с изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в частта: обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040 – обект, определен за обект с национално значение и за национален обект на основание § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост с Решение № 660 от 15 септември 2022 г. на Министерския съвет. Станцията не е предназначена за продажба на горива на трети лица.

1. Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

ИП се реализира в ПИ с идентификатор 78361.44.105 по КККР на с. Ценово, община Ценово, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-555/14.08.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастр (АГКК), без последващо изменение на КККР, засягащо имота. Съгласно скица на поземлен имот № 15-332177-06.03.2026 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастр (СГКК) – Русе, имотът е с площ 11 046 m², находящ се в местност „Папаз Панара“, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“, с номер по предходен план 000105. Скицата не съдържа данни за сгради в имота.

Собственик на имота по данни от Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) е Община Ценово, ЕИК 000530671, за площ от 11 044 m² от правото на собственост, въз основа на Акт за частна общинска собственост № 178, том 19, рег. № 8115 от 21.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията – Бяла. Скицата не съдържа данни за носители на вещни и други права, както и данни имотът да попада в зони на ограничение. Възложителят ползва имота въз основа на договор за наем, сключен със собственика.

Предмет на ИП е поставянето върху съществуваща бетонова площадка в имота на един заводски произведен и окомплектован модул – модулна станция за дизелово

гориво, модел MSSG-30-D, производител „ПРОМОДУЛ“ ЕООД, гр. Павликени. Станцията се поставя като преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. Съгласно схемата за поставяне станцията е отразена като позиция 5 „Стационарна бензиноколонка“, а площадката ѝ е с правоъгълна форма и размери 10,00 m × 3,00 m, т.е. 30,00 m², ограничена от гранични точки № 41, 42, 43 и 44 (т. II.2, табл. 4). Засегнатата площ не надхвърля площта на площадката и представлява 0,27 % от площта на имота. Не се предвиждат ново застрояване, изкопни работи, промяна на предназначението на имота и ползване на площи извън него.

Основните технически параметри на станцията, установени от представената техническа документация, са обобщени в табл. 1.

Таблица 1. Основни технически параметри на модулната станция за дизелово гориво, модел MSSG-30-D

Параметър	Стойност / характеристика
Тип на обекта	Модулна станция за дизелово гориво за монтаж на открито, модел MSSG-30-D (30 m ³ ; D – дизелово гориво)
Производител	„ПРОМОДУЛ“ ЕООД, гр. Павликени, ул. „Чипровци“ № 2
Резервоар	Надземен, хоризонтален, стоманен (S235), двустенен, еднокамерен резервоар за светли горива, фирмен № 812, година на производство 2026
Обем	Номинален – 30 m ³ (30 000 l); геометричен по калибровъчната таблица – 30 746,88 l
Максимално допустимо пълнене	90 % от обема на резервоара
Габаритни размери	Цилиндрична част: дължина 5 670 mm, диаметър 2 380 mm; обща габаритна дължина на модула – около 7 710 mm
Маса на модула	До 7 000 kg (без гориво)
Колонка за гориво	Колонка WAYNE от фамилията Wayne Helix – тип с ЕС сертификат за изследване на типа № 0402-MID-10 70 26 по Директива 2004/22/ЕО (MID); клас на точност 0,5
Нивомерна система	Измервателна нивомерна система FAFNIR VISY-X с магнитострикционна сонда (ниво на гориво и вода, температура) и конзола VISY Command – удостоверение за одобрен тип № 11.07.4914 и допълнение № 21.04.4914.3 на Българския институт по метрология (БИМ); валидност на одобряването – до 16.04.2031 г.
Отчетна система	Електронна система с фискална памет (ЕСФП) „ОЙЛ СИС 2.0-Д-KL“ с централно регистриращо устройство РС и ФПр DATECS FP-800 – свидетелство № 169FS/01.04.2019 г. на БИМ

Параметър	Стойност / характеристика
Дихателна система	Вентилационна тръба с дихателен клапан и огнепреградител; огнепреградителна арматура Ridart srl – ЕС сертификат за изследване на типа CEC 12 ATEX 072, маркировка Ex II G IIА
Контрол на целостта	Разширителен съд, свързан с междустенното пространство и запълнен с незамръзваща течност; промяната на нивото индикира нарушаване на херметичността
Пълнеща точка	Тръбни разводки 4 и 2 цола с адаптори за бърза връзка и заключващи се капачки; клапан против препълване
Пожарогасително оборудване	Прахови пожарогасители 6 kg, монтирани на стойка; блокировки за аварийно и ръчно изключване на колонката
Изпитвания при производството	Контрол с проникващи течности на 100 % от заваръчните шевове и хидравлично изпитване на обшивката при 0,04 МПа в продължение на 60 min (09.05.2026 г.); хидростатично изпитване под налив в продължение на 240 min (10.05.2026 г.); варо-петролна проба (11.05.2026 г.) – без установени несъответствия
Антикорозионна защита	Дробеструене до степен на чистота Sa 2½; грунд в два слоя и покривно покритие
Работна среда	Светли горива (дизелово гориво); взривоопасност IIА Т3

Капацитетът на станцията се определя от номиналния обем на резервоара – 30 m³ дизелово гориво, като при спазване на ограничението за пълнене до 90 % едновременно съхраняваното количество не надвишава около 27,7 m³. Раздаването се извършва единствено към резервоарите на строителната механизация и моторните превозни средства на възложителя, с производителност, определена от конфигурацията на колонката и от текущите потребности на строителството.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

ИП е функционално обвързано с изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в частта: обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040, чието изпълнение възложителят осъществява. Станцията има обслужващ характер спрямо строителството и не въвежда самостоятелна производствена дейност.

За същия имот възложителят е депозирал в РИОСВ-Русе самостоятелно уведомление за инвестиционно предложение за ситуиране на мобилен бетонов възел, марка Voyager 90 M-Class, с производителност 90 m³ бетон на час, и съпътстващи съоръжения – зона за фракции, БКТП 1×800 kVA, 20/0,4 kV, и мобилна модулна везна, което е предмет на отделна процедура пред компетентния орган. Схемата за поставяне по чл. 56 от ЗУТ обхваща и тези обекти (позиции 1–4), а станцията е отразена като позиция 5. Двете предложения имат общо предназначение – обслужване на строителството на посочения участък от автомагистралата, и общ срок на

съществуване, ограничен до завършването му. Станцията не е технологично свързана с бетоновия възел: тя не участва в производството на бетон, не ползва общи с него суровини, води и съоръжения и обслужва самостоятелно строителната механизация и моторните превозни средства.

Приносът на станцията към евентуални кумулативни въздействия е сведен до неорганизираните емисии на летливи органични съединения при пълнене и раздаване на дизелово гориво и до периодичния шум от помпения агрегат – величини, които не са съизмерими с емисионните характеристики на бетоновия възел и не водят до надвишаване на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве. Станцията не формира отпадъчни води, прах и организирани емисии, поради което не се очаква тя да усили значимо въздействията на бетоновия възел или на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Станцията не е източник на организирани емисии в атмосферния въздух, на производствени отпадъчни води, на значими нива на шум и вибрации и на отпадъци в количества, които в съчетание с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения да формират значим кумулативен ефект. Приносът на станцията към общото натоварване на компонентите на околната среда в района е пренебрежимо малък.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Етап поставяне. Не се предвижда строителство, изискващо влягане на инертни материали, бетон или вода, както и отнемане на почви. Модулът се доставя в завършен вид и се позиционира върху съществуващата бетонова площадка. Земни недра, почви, води и елементи на биологичното разнообразие не се използват.

Етап експлоатация. Не се използват природни ресурси. Станцията съхранява и раздава дизелово гориво, доставено с автоцистерни. Електрическата енергия за колонката, нивомерната система и ЕСФП се осигурява от съществуващото присъединяване на имота към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД. Вода за технологични нужди не се използва; не се предвижда водовземане от повърхностни и подземни водни обекти, както и изграждане на нови водоснабдителни съоръжения.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Отпадъци при поставянето. Образуват се единствено отпадъци от транспортни предпазни елементи (пластмасови и дървени тапи на щуцерите) и опаковки – в незначителни количества, които се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Строителни отпадъци не се образуват.

Отпадъци при експлоатацията. Видовете отпадъци, източниците им и начинът на управлението им са посочени в табл. 2. Кодовете са съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Таблица 2. Отпадъци от експлоатацията на станцията

Код	Наименование	Източник и количество	Управление
20 03 01	Смесени битови отпадъци	Обслужващ персонал; незначителни количества	Събиране в съдове за битови отпадъци и предаване в системата за организирано сметосъбиране на Община Ценово
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	Техническо обслужване на колонката; почистване при инцидентен разлив; инцидентно, в незначителни количества	Събиране в метални съдове с плътно затварящи се капаци; предаване на лица с документ по чл. 35 от ЗУО
16 07 08*	Отпадъци, съдържащи масла	Почистване на резервоара – при необходимост и преди преместване или демонтаж	Предаване непосредствено от лицето, извършващо почистването, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО

Отпадъци не се депонират, не се изгарят и не се оставят на площадката и в съседни терени.

Отпадъчни води. Производствени отпадъчни води не се формират. Станцията не е свързана с образуване на битово-фекални отпадъчни води. Дъждовните води, попадащи върху площадката, при нормална експлоатация не контактуват с горивото, тъй като съхранението и раздаването се извършват в затворена система, резервоарът е двустенен, а пълненето му се осъществява чрез херметични връзки. При инцидентен разлив замърсяването се локализира и отстранява незабавно със сорбенти, преди да бъде увлечено от повърхностния отток (т. IV.11). Не се предвижда заустване на отпадъчни води в канализация, в повърхностни водни обекти или в почвата.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Атмосферен въздух. На площадката няма организирани източници на емисии. Дизеловото гориво е с ниско налягане на наситените пари и с пламна температура над 55 °С, поради което загубите от „дишане“ на резервоара и неорганизираните емисии на летливи органични съединения (ЛОС) при пълнене и раздаване са пренебрежимо малки. Съгласно техническата документация на производителя система за връщане на парите се изработва само за резервоари за бензин и не е необходима за дизелово гориво. Зареждането на техниката се извършва при изключен двигател.

Води и почви. При нормална експлоатация не се допуска контакт на горивото с води и почви: съхранението е в двустенен резервоар с непрекъснат контрол на

междустенното пространство, площадката е с бетонова настилка, а пълненето и раздаването се извършват в затворена система.

Шум, вибрации, топлина и лъчения. Източник на шум е единствено електрическият помпен агрегат на колонката – с периодична и краткотрайна работа и ниско звуково ниво, което не променя акустичната обстановка извън площадката. Съоръжението не е източник на вибрации, топлинно замърсяване, йонизиращи и нейонизиращи лъчения.

Миризми и дискомфорт. Характерната миризма на дизелово гориво се усеща локално, само в зоната на пистолета по време на зареждане. Не се очаква дискомфорт за населението и за съседните имоти.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На площадката на станцията ще бъде налично едно опасно вещество по Приложение № 3 към ЗООС – дизелово гориво, съхранявано в един надземен двустенен резервоар с номинален обем 30 m³. Дизеловото гориво попада в т. 34 „Нефтепродукти и алтернативни горива“ (газьоли, включително дизелови горива) от част 2 на Приложение № 3 към ЗООС, за която пределните количества са 2 500 t (нисък рисков потенциал) и 25 000 t (висок рисков потенциал).

Таблица 3. Съпоставка на наличното количество опасно вещество с пределните количества по Приложение № 3 към ЗООС

Опасно вещество	Максимално налично количество	Нисък рисков потенциал	Висок рисков потенциал	Дял от долния праг
Дизелово гориво (част 2, т. 34 от Приложение № 3 към ЗООС)	25,98 t*	2 500 t	25 000 t	1,04 %

* Изчислено консервативно – при пълен геометричен обем на резервоара (30 746,88 l) и максимална плътност на дизеловото гориво при 15 °C по БДС EN 590 (845 kg/m³). При номинален обем 30 m³ количеството е 25,35 t, а при максимално допустимо пълнене 90 % – около 23,4 t.

Наличното количество е с около два порядъка под долния праг. Предприятието/съоръжението не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на Раздел I на Глава седма от ЗООС. На площадката на станцията не се съхраняват други опасни вещества и смеси.

Рисковете от аварии са свързани с ограничени разливи на гориво при пълнене на резервоара или при раздаване и с възникване на пожар. Двустенното изпълнение на резервоара с контрол на целостта практически изключва едновременно изтичане на цялото съхранявано количество. Вероятността и последиците от аварии се ограничават допълнително от клапана против препълване, заземяването на автоцистерната и на модула, взривозащитеното изпълнение на електрическите съоръжения в опасните зони, огнепреградителя на дихателната система, аварийното изключване на колонката и наличното пожарогасително оборудване. Разполагането и експлоатацията на станцията се съобразяват с изискванията на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба

№ 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

По отношение на природните бедствия (екстремни валежи и високи води, земетресения, гръмотевични бури) станцията е компактно заводско съоръжение, чиито елементи са монтирани неподвижно върху обща носеща рама. Съгласно инструкцията на производителя наливането на нефтопродукти се преустановява по време на буря и гръмотевици. Последниците от реалистичните аварийни сценарии са локални и не биха довели до голяма авария по смисъла на ЗООС (т. IV.3).

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Относителността на ИП към факторите на жизнената среда е, както следва:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди – ИП не предвижда водовземане и заустване на отпадъчни води и не засяга водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

б) води, предназначени за къпане – ИП не е свързано с води, предназначени за къпане, и не въздейства върху такива;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди – ИП не засяга находища и водоизточници на минерални води;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – единственият източник на шум е помпеният агрегат на колонката, работещ периодично и краткотрайно; съгласно данните в уведомлението за ИП имотът е отдалечен от населеното място и в близост до него няма жилищни сгради и детски заведения, поради което не се очаква промяна на шумовата обстановка в обекти, подлежащи на здравна защита; вибрации не се генерират;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – ИП не е източник на йонизиращи лъчения;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии – ИП не е източник на нейонизиращи лъчения със значими нива; използваното електрическо оборудване е с малка мощност;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – станцията не е обект с обществено предназначение, достъпът до нея е ограничен до персонала на възложителя и не се създава риск от проникване на химични фактори и биологични агенти в такива обекти;

з) курортни ресурси – в зоната на въздействие на ИП няма курортни ресурси;

и) въздух – ИП не е източник на организирани емисии; неорганизираните емисии на ЛОС при раздаване на дизелово гориво са пренебрежимо малки и не могат да повлияят на качеството на атмосферния въздух в населеното място.

Дизеловото гориво обичайно се класифицира с предупреждения за опасност H226, H304, H315, H332, H351, H373 и H411 съгласно информационните листове за безопасност на доставчиците. Професионалната експозиция на обслужващия персонал се ограничава чрез работа в затворена система, обучение, лични предпазни средства и спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Рискове за здравето на населението не се идентифицират.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката се намира в област Русе, община Ценово, с. Ценово (ЕКАТТЕ 78361), в ПИ с идентификатор 78361.44.105, находящ се в местност „Папаз Панара“. Съгласно КKKP имотът граничи с поземлени имоти с идентификатори 78361.44.840 и 78361.44.108. Изменение на КKKP със заповед, засягащо имота, не е извършвано.

Координатите на граничните точки на площадката на станцията са посочени в табл. 4 съгласно схемата за поставяне, изготвена от инж. Илиян Стойчев Златев (КИИП, рег. № 31079), в координатна система БГС2005 – кадастрална.

Таблица 4. Координати на граничните точки на площадката на станцията в координатна система БГС2005 – кадастрална

Точка №	X (север) [m]	Y (изток) [m]
41	4824380.102	513914.500
42	4824382.697	513916.007
43	4824377.674	513924.654
44	4824375.080	513923.147

Страните на площадката, изчислени по координатите, са 3,00 m и 10,00 m, а площта ѝ – 30,00 m². Центърът на площадката е с координати X = 4824378.888 m и Y = 513919.577 m, на които съответстват географски координати 43,554893° с.ш. и 25,672256° и.д. (WGS84), съответно E = 392756 m и N = 4823294 m в проекция UTM, зона 35N – изчислени чрез трансформация от координатна система БГС2005 – кадастрална.

Не са необходими площи за временни дейности. Поставянето се извършва в рамките на площадката и прилежащите към нея части от имота, върху съществуващата бетонова настилка, без временно ползване на съседни имоти, улици и терени с естествена растителна покривка.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Модулната станция MSSG-30-D е комплектно заводско съоръжение, в което всички елементи – резервоар, колонка, пълнеща точка, контролно-измервателна апаратура и пожарогасително оборудване – са монтирани неподвижно върху обща носеща рама. Колонката и пожарогасителите са разположени в единия край на резервоара, а люкът, пълнещата точка и дихателната тръба с огнепреградител – в другия. Станцията включва следните системи:


- **система за съхранение** – надземен двустенен резервоар с номинален обем 30 m³; на фланеца (люка) са монтирани тръбните разводки за пълнене, вентилационната тръба, нивомерната сонда и тръбата към колонката за горно засмукване на горивото;
- **система за пълнене на резервоара** – пълнеща точка с тръбни разводки 4 и 2 цола, адаптори за бърза връзка, заключващи се капачки и клапан против препълване;
- **система за раздаване** – колонка WAYNE с електронен брояч и автоматичен пистолет;

- **дихателна система** – вентилационна тръба с дихателен клапан и огнепреградител, регулираща налягането в газовото пространство на резервоара;
- **система за контрол на целостта** – разширителен съд към междустенното пространство, запълнен с незамерзваща течност;
- **нивомерна система** – FAFNIR VISY-X за непрекъснато измерване на нивото на горивото и на водата и на температурата;
- **отчетна система** – ЕСФП „ОЙЛ СИС 2.0-Д-KL“;
- **пожарогасително оборудване, заземяване, електрозахранване и аварийно изключване** – прахови пожарогасители, устройство за заземяване на рамата, захранващи кабели с трудногорима изолация в метална защитна тръба, блокировки за аварийно и ръчно изключване на колонката.


Технологичен процес. Дейността обхваща три повтарящи се операции:

1. **Доставка и пълнене на резервоара.** Автоцистерната се позиционира до пълнещата точка и се заземява; маркучите ѝ се свързват херметично към съответните щуцери и горивото се прехвърля с помпата на автоцистерната. След приключване крановете се затварят, маркучите се откачват, защитните капачки се поставят и заключват, а заземяването се сваля. Пълненето се ограничава до 90 % от обема на резервоара.
2. **Съхранение.** Горивото се съхранява в затворения двустенен резервоар; нивото на горивото, наличието на вода и температурата се контролират от нивомерната система, а херметичността на стените – чрез разширителния съд.
3. **Раздаване.** Пистолетът се изважда от гнездото, с което се задейства помпеният агрегат; зареждането на техниката се извършва при изключен двигател; при достигане на необходимото количество подаването се прекратява и пистолетът се връща в гнездото. Количествата се отчитат от електронния брояч и ЕСФП.

Капацитет и опасни вещества. Единственото съоръжение, в което е налично опасно вещество по Приложение № 3 към ЗООС, е резервоарът с номинален обем 30 m³ дизелово гориво. Количествената съпоставка с пределните количества е представена в т. II.1, буква „е“ (табл. 3).

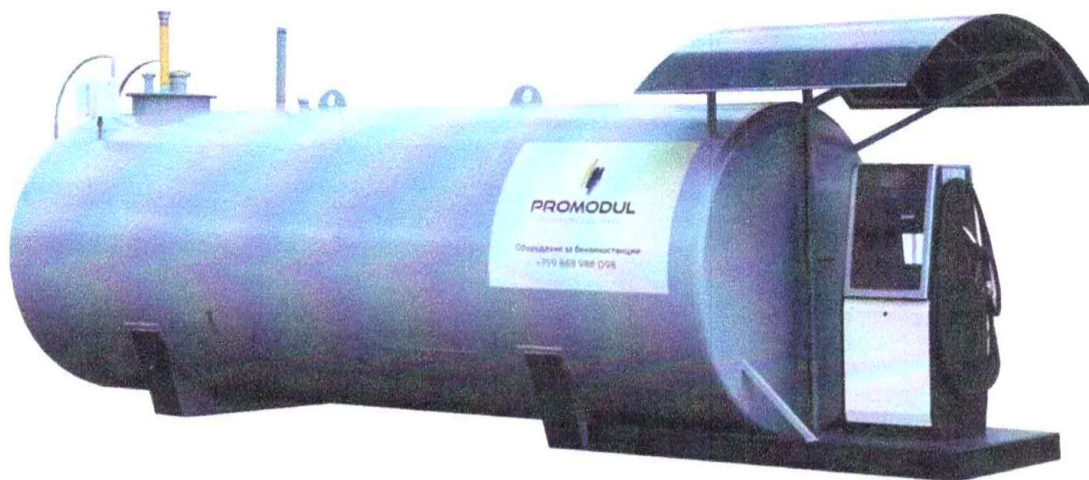

Фигура 1. Модулна станция за дизелово гориво, модел MSSG-30-D (изображение от техническото досие на производителя)

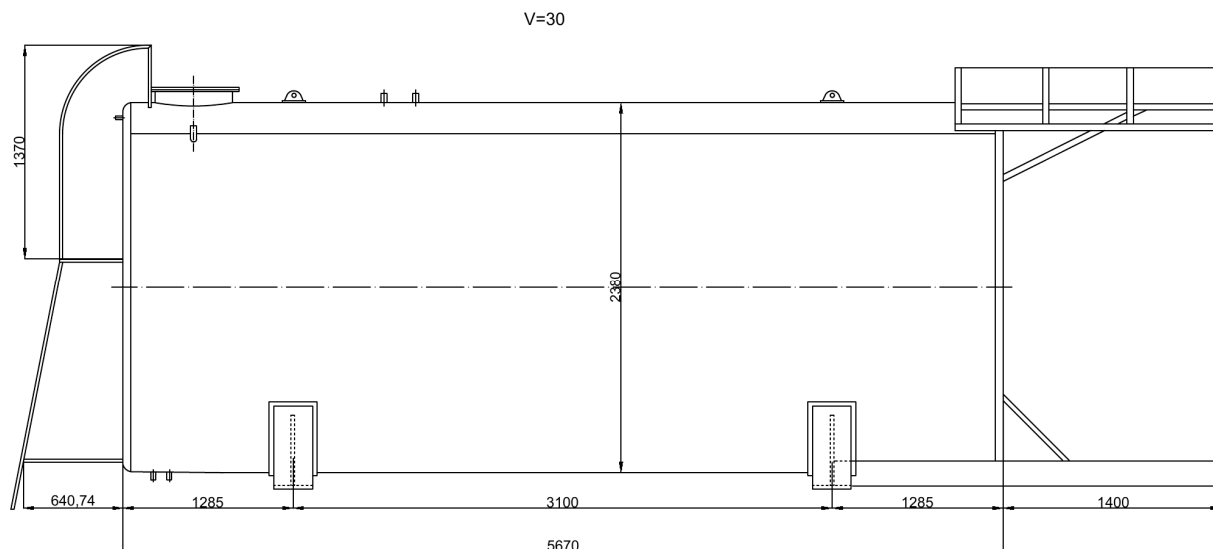

Фигура 2. Чертеж на резервоара $V = 30 \text{ m}^3$ с основните габаритни размери (mm)

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

ИП не налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по съществуващата пътна мрежа, а доставката на гориво с автоцистерни и придвижването на строителната механизация – по съществуващите пътища.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

1. **Подготвителен етап** – провеждане на процедурата по глава шеста от ЗООС и по чл. 31 от ЗБР; разрешаване на поставянето на преместваемия обект по реда на чл. 56 от ЗУТ; изпълнение на изискванията по т. II.12.
2. **Поставяне и въвеждане в експлоатация** – транспортиране на модула с празен резервоар, позициониране с автокран върху бетоновата площадка, присъединяване към заземителната инсталация и към електрозахранването, проверка на всички връзки за херметичност и първоначално пускане от квалифицирани специалисти. Етапът е краткотраен и не включва изкопни, бетонови и други строителни работи.
3. **Експлоатация** – ведомствено зареждане на строителната механизация и моторните превозни средства на възложителя за срока на изграждане на участъка от автомагистралата, в режим, съобразен с режима на работа на строителството.
4. **Закриване** – след приключване на строителството: изпразване на резервоара, почистването му от нефтопродукти от лица с документ по чл. 35 от ЗУО, демонтаж и транспортиране на модула, почистване на площадката. Съгласно документацията на производителя преместването се допуска само при празен и почистен резервоар.
5. **Възстановяване и последващо използване** – не се налага рекултивация, тъй като ИП не нарушава почви и терени; площадката се освобождава за използване съобразно предназначението на имота.

6. Предлагами методи за строителство

Не се предвижда строителство. Станцията е заводско изделие, преминало изпитвания за якост и херметичност, което се поставя като преместваем обект върху съществуваща бетонова площадка с товароподемна техника. Не се извършват изкопни работи и взривни дейности, не се изграждат фундаменти и не се влагат строителни материали. Присъединяването към заземителната инсталация и към електрозахранването се извършва от правоспособни лица съгласно инструкцията за монтаж на производителя.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Необходимостта от ИП произтича от изпълнението на строителството на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в участъка на обхода на гр. Бяла – обект с национално значение, изискващ непрекъснато и оперативно снабдяване на строителната механизация и моторните превозни средства с дизелово гориво. Централизираното зареждане от контролирана станция в близост до трасето:

- съкращава пробега на техниката до обществени бензиностанции и свързаните с него разход на гориво, отработени газове и натоварване на пътната мрежа;
- концентрира манипулациите с гориво на едно място с бетонова настилка, в затворена система и двустепенен резервоар с контрол на целостта, като алтернатива на зареждането с мобилни средства на различни места по трасето;
- осигурява точен отчет на количествата и непрекъснат контрол на нивото и херметичността чрез нивомерната система и ЕСФП.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях


Границите на площадката на ИП са показани на фиг. 3 (извадка от схемата за поставяне), а местоположението на имота – на фиг. 4 (извадка от КККР). Техническите характеристики на станцията са илюстрирани на фиг. 1 и фиг. 2.

Физически, природни и антропогенни характеристики. Имотът е разположен в Северна България, в пределите на Дунавската равнина, в землището на с. Ценово, и е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“. Теренът е антропогенно преобразуван; площадката на станцията е върху съществуваща бетонова настилка, без почвена покривка и растителност. Съгласно уведомлението за ИП теренът се намира в слабо населен район, отдалечен от населеното място.


Елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Съгласно указанията на РИОСВ-Русе имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62 от 2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,

бр. 90 от 2022 г.). В същите указания компетентният орган изрично е приел, че ситуирането на модулна станция за дизелово гориво не противоречи на режима, определен с цитираните заповеди.

Обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно данните в уведомлението за ИП имотът е отдалечен от населеното място и в близост до него няма жилищни сгради и детски заведения. Обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС, в непосредствена близост до площадката не са установени.

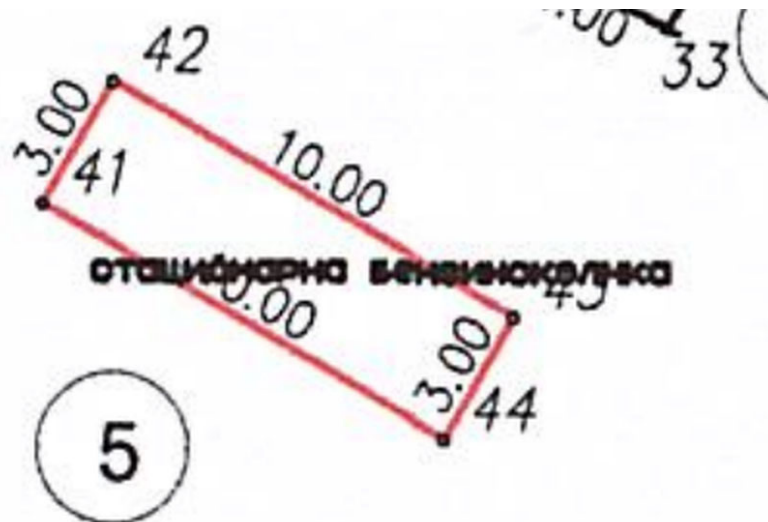

Фигура 3. Извадка от схемата за поставяне – позиция 5 „Стационарна бензиноколонка“ с гранични точки № 41–44 и размери 10,00 m × 3,00 m (ориентация: север – нагоре)



Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“. Площадката на станцията е част от съществуваща бетонова площадка в имота. Граничещите имоти са посочени в т. II.2. ИП не променя предназначението и начина на трайно ползване на имота, не засяга съседните имоти и не ограничава тяхното ползване. Предвид преместваемия характер на обекта след демонтажа му площадката се освобождава, без да настъпват необратими промени в земеползването.

- **Защитени територии** – имотът не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
- **Защитени зони** – имотът попада в границите на 33 BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Площадката на станцията е върху съществуваща бетонова настилка в урбанизиран имот с начин на трайно ползване „За складова база“ и не съдържа природни местообитания и местообитания на видове – предмет на

опазване в зоната. Преценката на вероятната степен на отрицателно въздействие е изложена в т. IV.2 и в приложението към информацията.

- **Чувствителни и уязвими зони** – ИП не формира и не зауства отпадъчни води и не е свързано с употреба на азотсъдържащи вещества, поради което не е относимо към режимите на чувствителните и уязвимите зони.
- **Санитарно-охранителни зони (СОЗ)** – ИП не предвижда водовземане и не засяга водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води. Съответствието на ИП с режимите на СОЗ, с Плана за управление на речните басейни и с Плана за управление на риска от наводнения в Дунавския район се преценява от Басейнова дирекция „Дунавски район“ в хода на процедурата.
- **Национална екологична мрежа** – ИП не засяга елементи на НЕМ.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Не се предвиждат. ИП не изисква добив на строителни материали, изграждане на водопровод, нови електропроводи или други мрежи на техническата инфраструктура, както и жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

- решение на директора на РИОСВ-Русе по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС, включващо преценката по чл. 31 от ЗБР;
- разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на чл. 56 от ЗУТ, издадено от компетентния орган на Община Ценово;
- регистрация на ЕСФП и на нивомерната система в Националната агенция за приходите – в случай че обектът подлежи на регистрация по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин;
- метрологичен контрол на средствата за измерване – в случаите и по реда на Закона за измерванията.

Разрешителни по Закона за водите и документи по ЗУО не са необходими, тъй като ИП не е свързано с водовземане, заустване на отпадъчни води и дейности по третиране на отпадъци.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ

РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

1. Съществуващо и одобрено земеползване

ПИ с идентификатор 78361.44.105 е с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“, собственост на Община Ценово. Имотът се ползва от възложителя въз основа на договор за наем. ИП не изисква промяна на предназначението и на начина на трайно ползване на имота и се осъществява в рамките на установеното му ползване.

2. Мочурища, крайречни области, речни устия

Имотът попада в границите на 33 BG0000610 „Река Янтра“, обхващаща поречието на река Янтра и прилежащи територии. Площадката на станцията обаче не засяга речно легло, речни устия, мочурища и крайбрежни заливаеми ивици – тя е разположена върху съществуваща бетонова настилка в урбанизиран имот с начин на трайно ползване „За складова база“. ИП не предвижда дейности в речното легло и в крайбрежните заливаеми ивици, изкопни работи, водовземане и заустване. Единственият теоретично възможен механизъм на въздействие – постъпване на нефтопродукти в повърхностни води при авария – се предотвратява чрез конструктивните особености на станцията и мерките по т. IV.11.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда

Площадката е разположена във вътрешността на страната, в Северна България, отдалечена от Черноморското крайбрежие. ИП не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

4. Планински и горски райони

Площадката е в урбанизирана територия в пределите на Дунавската равнина и не попада в планински и горски райони. Не се засягат горски територии.

5. Защитени със закон територии

Имотът не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ и не засяга такива.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Имотът попада в границите на 33 BG0000610 „Река Янтра“ – елемент на НЕМ. Попадането в границите на защитена зона само по себе си не предопределя отрицателно въздействие: релевантна е преценката по чл. 31 от ЗБР и чл. 10 от Наредбата за ОС дали конкретното ИП може да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната. Площадката е в антропогенно преобразувана урбанизирана територия, върху съществуваща бетонова настилка с площ 30,00 m², поради което не се засягат природни местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване в зоната, не се отнема растителна покривка и не се извършват изкопни работи (т. IV.2 и приложението към информацията).

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафтът в района на площадката е антропогенен, урбанизиран. Станцията е компактно преместваемо съоръжение, което не променя структурата и визуалните

характеристики на ландшафта. ИП не предвижда изкопни работи, поради което е изключено засягане на археологически обекти. Съгласно уведомлението за ИП територията не се намира в близост до и не засяга обекти на културното наследство.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Съгласно данните в уведомлението за ИП имотът е отдалечен от населеното място и в близост до него няма жилищни сгради и детски заведения. ИП не засяга водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води, не предвижда водовземане и заустване и не въздейства върху територии със специфичен санитарен статут.

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

1.1. Население и човешко здраве

Не се очаква въздействие върху населението. Имотът е отдалечен от населеното място и в близост до него няма жилищни сгради и детски заведения; станцията не генерира организирани емисии, производствени отпадъчни води и значими нива на шум и вибрации. Потенциалният риск е ограничен до професионалната експозиция на обслужващия персонал при работа с дизелово гориво и се управлява чрез затворена система за пълнене и раздаване, обучение и лични предпазни средства. **Оценка:** непряко, локално, краткотрайно (по време на операциите по зареждане), обратимо, незначително въздействие.

1.2. Материални активи

ИП не засяга материални активи на трети лица. Въздействието е пряко, положително и временно – свързано с оптимизиране на снабдяването на строителството на национален инфраструктурен обект.

1.3. Културно наследство

Не се засягат обекти на културното наследство и не се извършват изкопни работи. **Оценка:** без въздействие.

1.4. Атмосферен въздух

Районът попада в Европейско-континенталната климатична област, умереноконтинентална климатична подобласт. Поради липсата на организирани източници на емисии метеорологичните условия не са определящи за разсейването на замърсители от ИП. Неорганизираните емисии на ЛОС при „дишане“ на резервоара и при раздаване на дизелово гориво са пренебрежимо малки поради ниското налягане на наситените пари на продукта. **Оценка:** пряко, локално, за срока на експлоатация, обратимо, незначително въздействие.

1.5. Води

Повърхностни води. ИП не предвижда водовземане и заустване и не формира производствени и битово-фекални отпадъчни води. Единственият потенциален механизъм на въздействие е постъпване на нефтопродукти в повърхностни води при авария, което се предотвратява от двустенното изпълнение на резервоара, контрола на целостта, бетоновата настилка и незабавното отстраняване на разливи. **Оценка при нормална експлоатация:** без въздействие.

Подземни води. Бетоновата настилка и двустенният резервоар изключват инфилтрация на гориво в почвата и подземните води при нормална експлоатация. **Оценка:** без въздействие.

1.6. Почви

Не се отнемат и не се нарушават почви; площадката е с бетонова настилка. При нормална експлоатация контакт на горивото с почвата не е възможен. **Оценка:** без въздействие.

1.7. Земни недра

Не се извършват изкопни работи и не се използват ресурси на земните недра. **Оценка:** без въздействие.

1.8. Ландшафт

Станцията е компактно преместваемо съоръжение в антропогенен урбанизиран ландшафт и не променя неговата структура и функции. **Оценка:** пряко, локално, временно, обратимо, незначително въздействие.

1.9. Климат

ИП не е източник на значими емисии на парникови газове. Централизираното зареждане в близост до трасето намалява пробега на техниката и свързаните с него емисии. Уязвимостта на ИП спрямо климатични явления (екстремни валежи, гръмотевични бури, високи температури) се управлява чрез мерките по т. IV.11. **Оценка:** непряко, положително, незначително въздействие.

1.10. Биологично разнообразие и неговите елементи

Площадката е с бетонова настилка, без растителност и без местообитания на видове, макар и разположена **извън** границите на ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“. ИП не води до унищожаване или увреждане на растителни видове и природни местообитания, до безпокойство на животински видове над фоновото за урбанизираната територия и до фрагментация на местообитания. **Оценка:** без въздействие.

1.11. Защитени територии

ИП не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ. **Оценка:** без въздействие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

ИП се реализира извън границите на 33 BG0000610 „Река Янтра“, в урбанизиран имот с начин на трайно ползване „За складова база“, върху съществуваща бетонова площадка с площ 30,00 m². С оглед характера и мащаба на ИП:

- не се засягат площи от природни местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване в зоната, тъй като площадката е върху съществуваща бетонова настилка без почвена покривка и растителност, и не се предизвиква тяхната пряка загуба, фрагментация или влошаване на състоянието;
- не се променя начинът на трайно ползване на имота, не се разорават и не се превръщат в друг вид територии ливади, пасища и мери и не се извършват изкопни работи и нивелация на терена;
- не се създават бариери за придвижването на видовете и не се нарушава функционалната свързаност на зоната с други зони от мрежата „Натура 2000“ – обектът е с площ 30,00 m², без ограждения по трасета на придвижване и без осветителни тела с висока интензивност;
- не се формират емисии в повърхностните води, почвите и въздуха, които да повлияят на качеството на местообитанията на водните и крайречните видове; не се извършва водовземане и заустване;
- не се генерира безпокойство (шум, вибрации, светлина, човешко присъствие) над фоновото за урбанизираната територия и за съседните обекти в складовата база;
- рискът от постъпване на нефтопродукти в повърхностни води при авария е сведен до минимум чрез конструктивните особености на станцията и мерките по т. IV.11;
- предвид временния характер на обекта и задължението за демонтаж след приключване на строителството не настъпва трайна промяна в структурата и функциите на зоната.

Компетентният орган изрично е приел в указанията си, че ситуирането на модулна станция за дизелово гориво не противоречи на режима, определен със Заповед № РД-401/12.07.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите, за 33 BG0000610 „Река Янтра“.

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 33 BG0000610 „Река Янтра“ и на други защитени зони. Подробният анализ е изложен в приложението към информацията.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

Таблица 5. Аварийни сценарии, превантивни мерки и очаквани последици

Сценарий	Възможни причини	Предотвратяване и ограничаване	Очаквани последици
Разлив при пълнене на резервоара	Препълване; повреда на маркуч; грешка на оператора	Клапан против препълване; пълнене до 90 %; контрол на нивото; херметични бързи връзки; постоянно присъствие на оператор; сорбенти	Локален разлив в рамките на площадката, отстраняван незабавно
Разлив при раздаване	Неизправност на пистолета или маркуча; грешка на оператора	Автоматичен пистолет; аварийно изключване; обучение на персонала; сорбенти	Незначителен локален разлив
Нарушаване на херметичността на резервоара	Корозия; механично увреждане	Двустенно изпълнение; контрол на междустенното пространство; антикорозионна защита; ежедневен визуален контрол	Задържане в междустенното пространство, без изтичане в околната среда
Пожар	Източник на запалване при разлив; мълния; статично електричество	Заземяване; взривозащитено изпълнение; огнепреградител; забрана за открит огън и тютюнопушене; преустановяване на наливането при гръмотевични бури; пожарогасители	Локален пожар в рамките на площадката; засягане на население не се очаква
Природни бедствия	Земетресение; високи води; екстремни валежи	Елементи, монтирани неподвижно върху обща носеща рама; преустановяване на пълненето при предупреждение за опасни явления	Ограничени, локални

ИП не е уязвимо в степен, която да доведе до голяма авария или до значителни последици за околната среда и човешкото здраве.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Таблица 6. Обобщена характеристика на въздействията

Компонент / фактор	Характеристика на въздействието	Степен
Население и човешко здраве	Непряко, локално, краткотрайно, обратимо	Незначително
Атмосферен въздух	Пряко, локално, за срока на експлоатация, обратимо	Незначително
Повърхностни и подземни води	Не се очаква при нормална експлоатация; при авария – пряко, локално, краткотрайно	Без въздействие
Почви и земни недра	Не се очаква	Без въздействие
Ландшафт	Пряко, локално, временно, обратимо	Незначително
Климат	Непряко, положително	Незначително
Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони	Не се очаква	Без въздействие
Материални активи	Пряко, положително, временно	Незначително положително
Културно наследство	Не се очаква	Без въздействие
Шум и вибрации	Пряко, локално, краткотрайно, периодично	Незначително
Отпадъци	Пряко, локално, краткотрайно; управлявани	Незначително

Вторични и кумулативни въздействия със значителна степен не се очакват.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

Въздействията са с ограничен пространствен обхват – в границите на площадката и на имота в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе. Не се очаква засягане на население; потенциално засегнат е единствено обслужващият персонал. Засегнати населени места и курортни селища няма.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

Вероятността за поява на отрицателно въздействие при нормална експлоатация е ниска. Интензивността е ниска, а въздействието е некомплексно, тъй като е свързано с една дейност – съхранение и раздаване на дизелово гориво – и не засяга едновременно повече компоненти на околната среда. Вероятността от аварийни ситуации е ниска и се свежда до минимум чрез мерките по т. IV.11.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Въздействията настъпват с началото на експлоатацията, продължават за срока на експлоатация на станцията – за периода на строителството – и имат периодичен характер, свързан с операциите по пълнене и раздаване. Въздействията са обратими и се прекратяват с демонтажа на станцията.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Предвид пренебрежимо малките емисии, липсата на отпадъчни води и ограниченото количество отпадъци не се очаква комбиниране на въздействията на ИП с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, което да доведе до значителен кумулативен ефект.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Въздействията се ограничават ефективно чрез заложените конструктивни решения – двустенен резервоар с контрол на целостта, клапан против препълване, огнепреградител, взривозащитено изпълнение, аварийно изключване – и чрез спазване на мерките по т. IV.11 и на инструкциите на производителя.

10. Трансграничен характер на въздействието

Предвид локалния характер и ограничения пространствен обхват на въздействията ИП не е свързано с трансгранично въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Значителни отрицателни въздействия не се предполагат. С превантивна цел възложителят включва в ИП следните мерки:

1. Станцията да се поставя върху съществуващата бетонова площадка с носимост, съобразена с масата на модула и на съхраняваното гориво, без извършване на изкопни работи, без отнемане на почвена и растителна покривка и без ползване на терени извън бетонираната част на имота.
2. Станцията да се използва единствено за ведомствено зареждане на техниката и превозните средства на възложителя; обслужването да се извършва само от обучен и инструктиран персонал.
3. Пълненето на резервоара да се извършва само от автоцистерни, при заземяване на автоцистерната, чрез херметични бързи връзки, в присъствието на оператор и до не повече от 90 % от обема на резервоара.
4. Зареждането на техниката да се извършва само върху бетоновата площадка, при изключен двигател.
5. Херметичността на резервоара да се контролира ежедневно чрез разширителния съд и нивомерната система; при установена неизправност или теч работата да се преустановява незабавно до отстраняването ѝ от оторизиран сервиз.

6. На площадката постоянно да се поддържат сорбиращи материали и метални съдове с плътно затварящи се капаци; всеки разлив да се отстранява незабавно, а замърсените материали да се предават на лица с документ по чл. 35 от ЗУО.
7. Да не се допуска отвеждане на води, съдържащи нефтопродукти, към терени, канализация и повърхностни водни обекти, включително към река Янтра.
8. Да не се извършват дейности в нарушение на режима на 33 BG0000610 „Река Янтра“, определен със Заповед № РД-401/12.07.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите; при установяване на екземпляри от защитени видове в обхвата на площадката работата да се преустановява и незабавно да се уведомява РИОСВ-Русе.
9. Пълненето на резервоара да се преустановява по време на гръмотевични бури и при обявено предупреждение за опасни метеорологични явления или за високи води.
10. Станцията да се оборудва и експлоатира в съответствие с изискванията за пожарна безопасност, включително чрез поддържане на изправни пожарогасители и заземяване, забрана за открит огън и тютюнопушене и поставяне на обозначителни табели.
11. Преди преместване или демонтаж резервоарът да се изпразва и почиства от лица с документ по чл. 35 от ЗУО, а площадката да се почиства от всички отпадъци.

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИП ще бъде обявено на засегнатата общественост по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, като документацията се внася в РИОСВ-Русе с копие до кмета на Община Ценово за публикуване на съобщение за ИП на интернет страницата на общината.

Настоящата информация ще бъде осигурена за обществен достъп от компетентния орган по реда на чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

Приложения към информацията:

1. Скица на поземлен имот № 15-332177-06.03.2026 г., издадена от СГКК – Русе.
2. Схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ в ПИ с идентификатор 78361.44.105, в координатна система БГС2005 – кадастрална (позиция 5 – стационарна бензиноколонка).

Дата: 18.09.2026 г.

Възложител: „ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД
чрез адв. Ростислав Русев – пълномощник

ROSTISLAV
PLAMENOV RUSEV
.....
(подпис)

Digitally signed by ROSTISLAV
PLAMENOV RUSEV
Date: 2026.09.18 14:40:52 +03'00'

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНАТА СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

(чл. 31 от ЗБР; чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 10 от Наредбата за ОС – по т. III.3 от указанията на РИОСВ-Русе по вх. № АО-3428/08.06.2026 г.)

1. Информация за възложителя

„ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД, ЕИК 101111481; седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Благоевград, с. Зелен дол, п.к. 2745, „Ремонтно-складова база“; представляващ: Маргарита Илиева Котева; лице за контакти: адв. Ростислав Пламенов Русев – пълномощник; тел. 0886 650 066; ел. поща: gr_rusev@abv.bg.

2. Обща информация за инвестиционното предложение

Местоположение	Област Русе, община Ценово, с. Ценово (ЕКАТТЕ 78361); ПИ с идентификатор 78361.44.105, местност „Папаз Панара“; имотът попада в границите на ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“
Цел и предмет	Ситуиране на модулна станция за дизелово гориво MSSG-30-D с надземен двустенен резервоар с номинален обем 30 m ³ и колонка за ведомствено зареждане на строителната механизация и превозните средства на възложителя при изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040
Засегната площ	30,00 m ² (площадка 10,00 m × 3,00 m) върху съществуваща бетонова настилка, в урбанизиран имот с площ 11 046 m ² и начин на трайно ползване „За складова база“ – 0,27 % от площта на имота
Срок за реализация и етапи	Подготвителен етап; поставяне и въвеждане в експлоатация – краткотрайно, без строителни работи; експлоатация – за срока на строителството; закриване – изпразване, почистване и демонтаж на модула (т. II.5 от информацията)
Необходимост от нова инфраструктура	Не се налага – използват се съществуващите улична мрежа и електрозахранване; не се изграждат пътища, водопроводи и канализация
Природни ресурси	Не се използват (т. II.1, буква „в“ от информацията)
Органи по одобряване / разрешаване	Директорът на РИОСВ-Русе – по глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР; Община Ценово – разрешаване на поставянето по чл. 56 от ЗУТ

3. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите

Имотът е с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“, собственост на Община Ценово. Площадката на станцията е с бетонова настилка, без почвена покривка, растителност и природни местообитания. Територията е антропогенно преобразувана и не представлява място за размножаване, почивка, хранене или зимуване на видовете – предмет на опазване в защитената зона. Не се засягат земеделски и горски територии, ливади, пасища и мери.

4. Скици, схеми и координати

Актуалната скица на имота (скица № 15-332177-06.03.2026 г. на СГКК – Русе) и схемата за поставяне са представени на фиг. 4 и фиг. 3 от информацията и са приложени към нея. Координатите на граничните точки на площадката на станцията в координатна система БГС2005 – кадастрална са посочени в табл. 4 от информацията. Центърът на площадката е с географски координати 43,554893° с.ш. и 25,672256° и.д. (WGS84), съответно E = 392756 m и N = 4823294 m в проекция UTM, зона 35N.

5. Описание на защитената зона, в границите на която попада имотът

BG0000610 „Река Янтра“ – защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62 от 2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90 от 2022 г.). Зоната обхваща поречието на река Янтра и прилежащи територии в областите Габрово, Велико Търново и Русе. Имотът, предмет на ИП, попада в границите на зоната, като компетентният орган изрично е приел, че ситуирането на модулната станция не противоречи на режима, определен с цитираните заповеди.

Съгласно информационната система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ предмет на опазване в зоната са следните типове природни местообитания:

- 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;
- 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitriche-Batrachion;
- 3270 Реки с кални брегове с растителност от Chenopodion rubri и Bidention p.p.;
- 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху карбонатни почви (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);
- 6240* Субпанонски степни тревни съобщества;
- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества;
- 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви по бреговете на водни басейни в равнините и в планинския до алпийския пояс;
- 6510 Низинни сенокосни ливади;
- 8210 Хазмофитна растителност по карбонатни скални склонове;
- 8310 Неблагоустроени пещери;
- 9180* Смесени гори от Tilio-Acerion по склонове, сипеи и дерета;

- 91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
- 91G0* Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*;
- 91H0* Панонски гори с *Quercus pubescens*;
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.

Предмет на опазване са и видове от Приложение № 2 към ЗБР, включително:

- **безгръбначни** – бисерна мида (*Unio crassus*), ручеен рак (*Austropotamobius torrentium*), бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), алпийска розалия (*Rosalia alpina*), обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), лицена (*Lycaena dispar*);
- **риби** – распер (*Aspius aspius*), горчивка (*Rhodeus sericeus amarus*), виюн (*Misgurnus fossilis*), обикновен щипок (*Cobitis taenia*), голям щипок (*Cobitis elongata*), голяма вретенарка (*Zingel zingel*), малка вретенарка (*Zingel streber*), сабица (*Pelecus cultratus*), украинска минога (*Eudontomyzon mariae*), ивичест бибан (*Gymnocephalus schraetzer*), високотел бибан (*Gymnocephalus baloni*);
- **земноводни и влечуги** – червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*), добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*), обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*), шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*), сарматски смок (*Elaphe sauromates*);
- **бозайници** – видра (*Lutra lutra*), вълк (*Canis lupus*), лалугер (*Spermophilus citellus*), пъстър пор (*Vormela peregusna*), добруджански хомяк (*Mesocricetus newtoni*);
- **прилепи** – голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), малък подковонос (*Rhinolophus hipposideros*), южен подковонос (*Rhinolophus euryale*), средиземноморски подковонос (*Rhinolophus blasii*), подковонос на Мехели (*Rhinolophus mehelyi*), голям нощник (*Myotis myotis*), остроух нощник (*Myotis blythii*), дългопръст нощник (*Myotis capaccinii*), дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), трицветен нощник (*Myotis emarginatus*), дългокрил прилеп (*Miniopterus schreibersii*), широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*).

Пълният списък на видовете и специфичните природозащитни цели за зоната се поддържат в информационната система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Нито един от изброените типове природни местообитания не е установен и не може да бъде установен върху площадката на станцията, тъй като тя представлява съществуваща бетонова настилка в урбанизиран имот с начин на трайно ползване „За складова база“. Потенциално относими към ИП са единствено типовете местообитания и видовете, свързани с водната среда и крайречните територии на река Янтра (3260, 3270, 6430, 91E0*, рибите, видрата, земноводните и обикновената блатна костенурка), и то единствено при хипотетично аварийно постъпване на нефтопродукти в повърхностни води. Степните, скалните, пещерните и горските типове местообитания и свързаните с тях видове не са пространствено и функционално свързани с бетонираната площадка.

6. Анализ на вероятната степен на отрицателно въздействие

Таблица А1. Преценка по критериите за вероятна степен на отрицателно въздействие

Критерий	Анализ	Оценка
Пряка загуба на площи от природни местообитания и местообитания на видове	ИП се реализира в границите на ЗЗ, но върху съществуваща бетонова настилка с площ 30,00 m ² в урбанизиран имот с НТП „За складова база“; върху площадката няма природни местообитания и местообитания на видове, поради което загуба на такива площи не настъпва	Няма въздействие
Фрагментация и бариерен ефект	Не се изграждат линейни или площни обекти, прекъсващи екологични коридори; модулет е с габарити 10,00 m × 3,00 m, разположен в антропогенно преобразуван терен, без ограждения и без бариери за придвижване на видовете	Няма въздействие
Влошаване на структурата и функциите на местообитанията и на състоянието на популациите	Не се извършват изкопни работи и дейности в речното легло и крайречните територии; не се отнема почвена и растителна покривка; няма водовземане и заустване; не се променя НТП на имота	Няма въздействие
Съответствие с режима на зоната	Компетентният орган изрично е приел в указанията си, че ситуирането на станцията не противоречи на режима по Заповед № РД-401/12.07.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г.	Няма противоречие
Безпокойство (шум, вибрации, светлина, човешко присъствие)	Шумът от помпения агрегат е с ниско ниво и периодичен характер; не се генерират вибрации; дейността не надхвърля фоновото натоварване за урбанизираната територия	Незначително
Функционална свързаност с други защитени зони	Не се засягат миграционни коридори и не се нарушава свързаността на зоната в мрежата „Натура 2000“	Няма въздействие
Емисии във води, почви и въздух	При нормална експлоатация няма емисии във води и почви; неорганизираните емисии на ЛОС са пренебрежимо малки	Няма / незначително
Отпадъци	Отпадъците са в незначителни количества и се предават на лица с документ по чл. 35 от ЗУО; не се оставят на площадката и в зоната	Няма въздействие

Критерий	Анализ	Оценка
Аварийно изтичане на нефтопродукти	Двустенен резервоар с контрол на целостта, клапан против препълване, бетонова настилка, сорбенти и незабавно отстраняване на разливи; реалистичните сценарии водят до локални разливи в рамките на площадката	Ниска вероятност; незначително
Кумулативни въздействия	Предвид пренебрежимо малкия принос на ИП не се очаква кумулиране със значителна степен с въздействия на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения	Няма значимо въздействие

7. Заключение

Въз основа на изложеното ИП „Ситуиране на модулна станция за дизелово гориво, модел MSSG-30-D, с резервоар от 30 000 литра“ в ПИ с идентификатор 78361.44.105 по КККР на с. Ценово, при спазване на мерките по т. IV.11 от информацията, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие – самостоятелно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения – върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в 33 BG0000610 „Река Янтра“, както и върху целостта на зоната и нейната свързаност с другите защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Дата: 18.09.2026 г.

Възложител: „ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД
чрез адв. Ростислав Русев – пълномощник

ROSTISLAV
PLAMENOV RUSEV

Digitally signed by ROSTISLAV
PLAMENOV RUSEV
Date: 2026.09.18 14:40:13 +03'00'

(подпис)